

Cotas en mm.

| Ø CONTADOR | Ø d | Peso Aprox. Conjunto |
|------------|--------|----------------------|
| 50 | 2" 1/2 | 45 Kg |
| 60 | 2" 1/2 | 52 Kg |

FORJADO

PLATO ROSCADO AL TUBO

LLAVE DE PASO

A.P.

Salida

VALVULA DE RETENCION

500

600

≥ 200

ARQUETA = 1200


REGISTRO = 1000

950

INSTALACIÓN INTERIOR

ACOMETIDA


EMPLAZAMIENTO CONTADOR



SISTEMA DE ANCLAJE

Soporte

Abrazadera

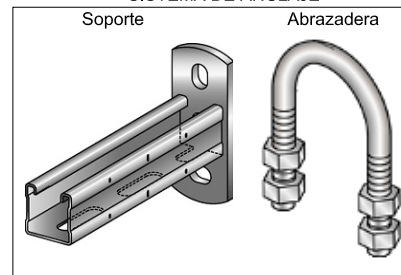

| | |
|-------------------|--|
| ARQUETA | MEDIDAS MINIMAS 1200 x 600 x 600 |
| REGISTRO METALICO | MARCO DE 1000 x 600 LLAVE NORMALIZADA |

- * LOS ANCLAJES DEBERAN SOPORTAR LOS ESFUERZOS HORIZONTALES PROPIOS DEL PASO AGUA Y LOS ESFUERZOS VERTICALES PROPIOS DEL PESO DE LA INSTALACION.
- * NO SE PERMITIRAN ABRAZADERAS SIMPLES COMO ANCLAJES.
- * LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL INTERIOR DEL ARMARIO DEBERIA SER METALICA (NO TUBERIAS PLASTICAS) PARA GARANTIZAR SOPORTE EMBLAMIENTO.

